




## Zakreslené schéma VO

	smyčkový kabel VO v zemi
	vzdušné vedení VO
	napájecí kabel VO v zemi
	impulsní kabel VO v zemi
	rezervní kabel VO v zemi
	připojovací kabel VO v zemi - trvale pod napětím
	podchodový kabel VO v zemi - zpravidla pod napětím

modře zakreslené lampy nejsou ve správě SVSMP  
nemáme k dispozici schéma jejich zapojení a mnohdy ani trasy kabelů  
nutno kontaktovat majitele příslušného objektu/pozemku

Schéma VO neurčuje přesnou polohu kabelů v zemi.

U akcí z cca posledních 10-ti let je kromě schéma VO uvedeno i geodetické zaměření.

Jeho čerchovaná čára může znamenat i více kabelů v jedné trase.

## Geodetické zaměření

	zaměřená trasa kabelů VO v zemi
	zaměřená trasa kabelů SSZ v zemi

Pozn.: tučné, čerchované kabely v centru města jsou tzv. slavnostní  
a jsou umístěny pod zemí (modrý - napájecí, červený - smyčkový,  
hnědý - podchodový )

## Zakreslené schéma SSZ

	kabely SSZ + kamerový systém
---	------------------------------

Platnost vyjádření . 1 rok.

Vytýčení VO - Josef Smolík tel. 603 534 085

Vytýčení SSZ - EVÚS, p. Sejpka, tel. 377 531 611






A2176/35835  
Klasifikace: 10478s10478  
CZ 10526551

V zaimovém území vyznačeném  
barvou se nenacházejí  
sítě světelné signalizace:

24.4.2016  
Vytýčení nutné.  
Provede firma:  
Číslo telefonu:

Karl Steinerja

Lábková



SRML 18x160A - F  
K. Steinerja 40

CYKY 4Jx10  
R025Ds1054B  
CYKY 3Cx2,5  
10477s15360

AYKY 4Jx35  
R025Cn1054A

AYKY 4Bx25  
10486s10489

AYKY 4Bx25  
1056As10493


AYKY 4Bx25  
10486s10489

2176/138

2176/139

2176/146  
1054



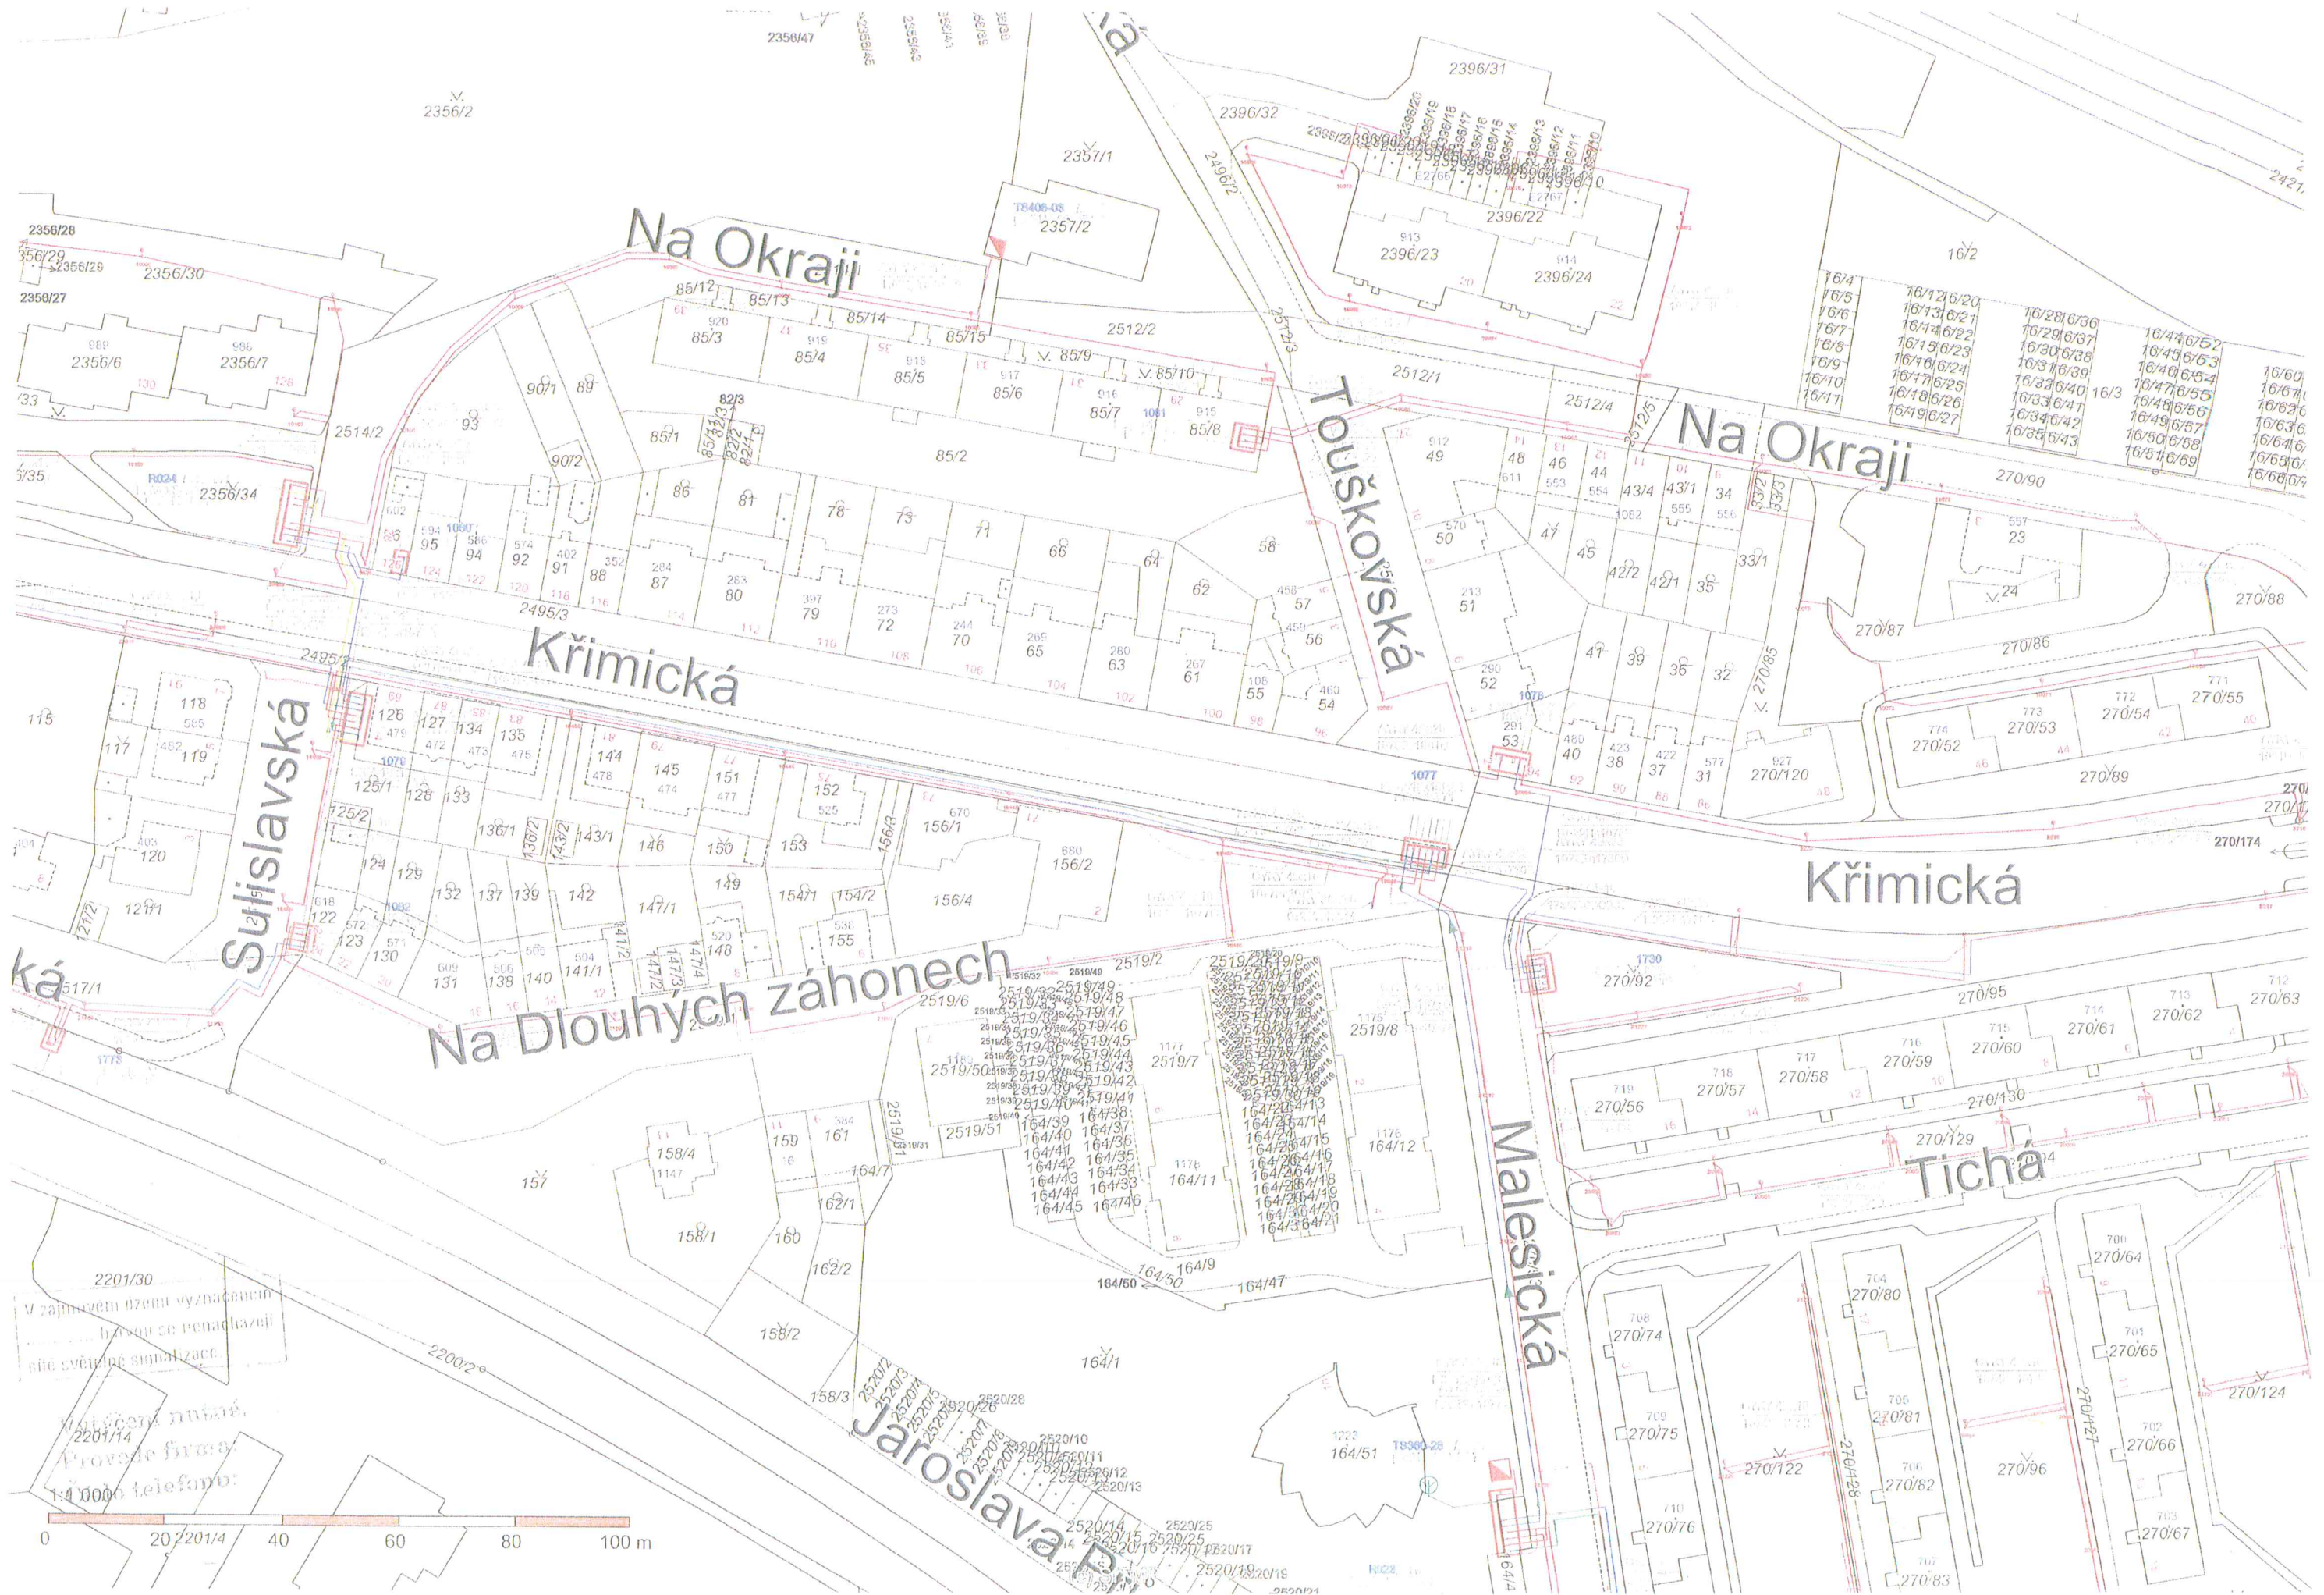


V zapsaném území vyznačením  
dřívou se nenacházejí  
sítě světelné signalizace.

Všechny údaje  
Provádě firma:  
1:4 000 telefon:

0 20 40 60 80 100 m



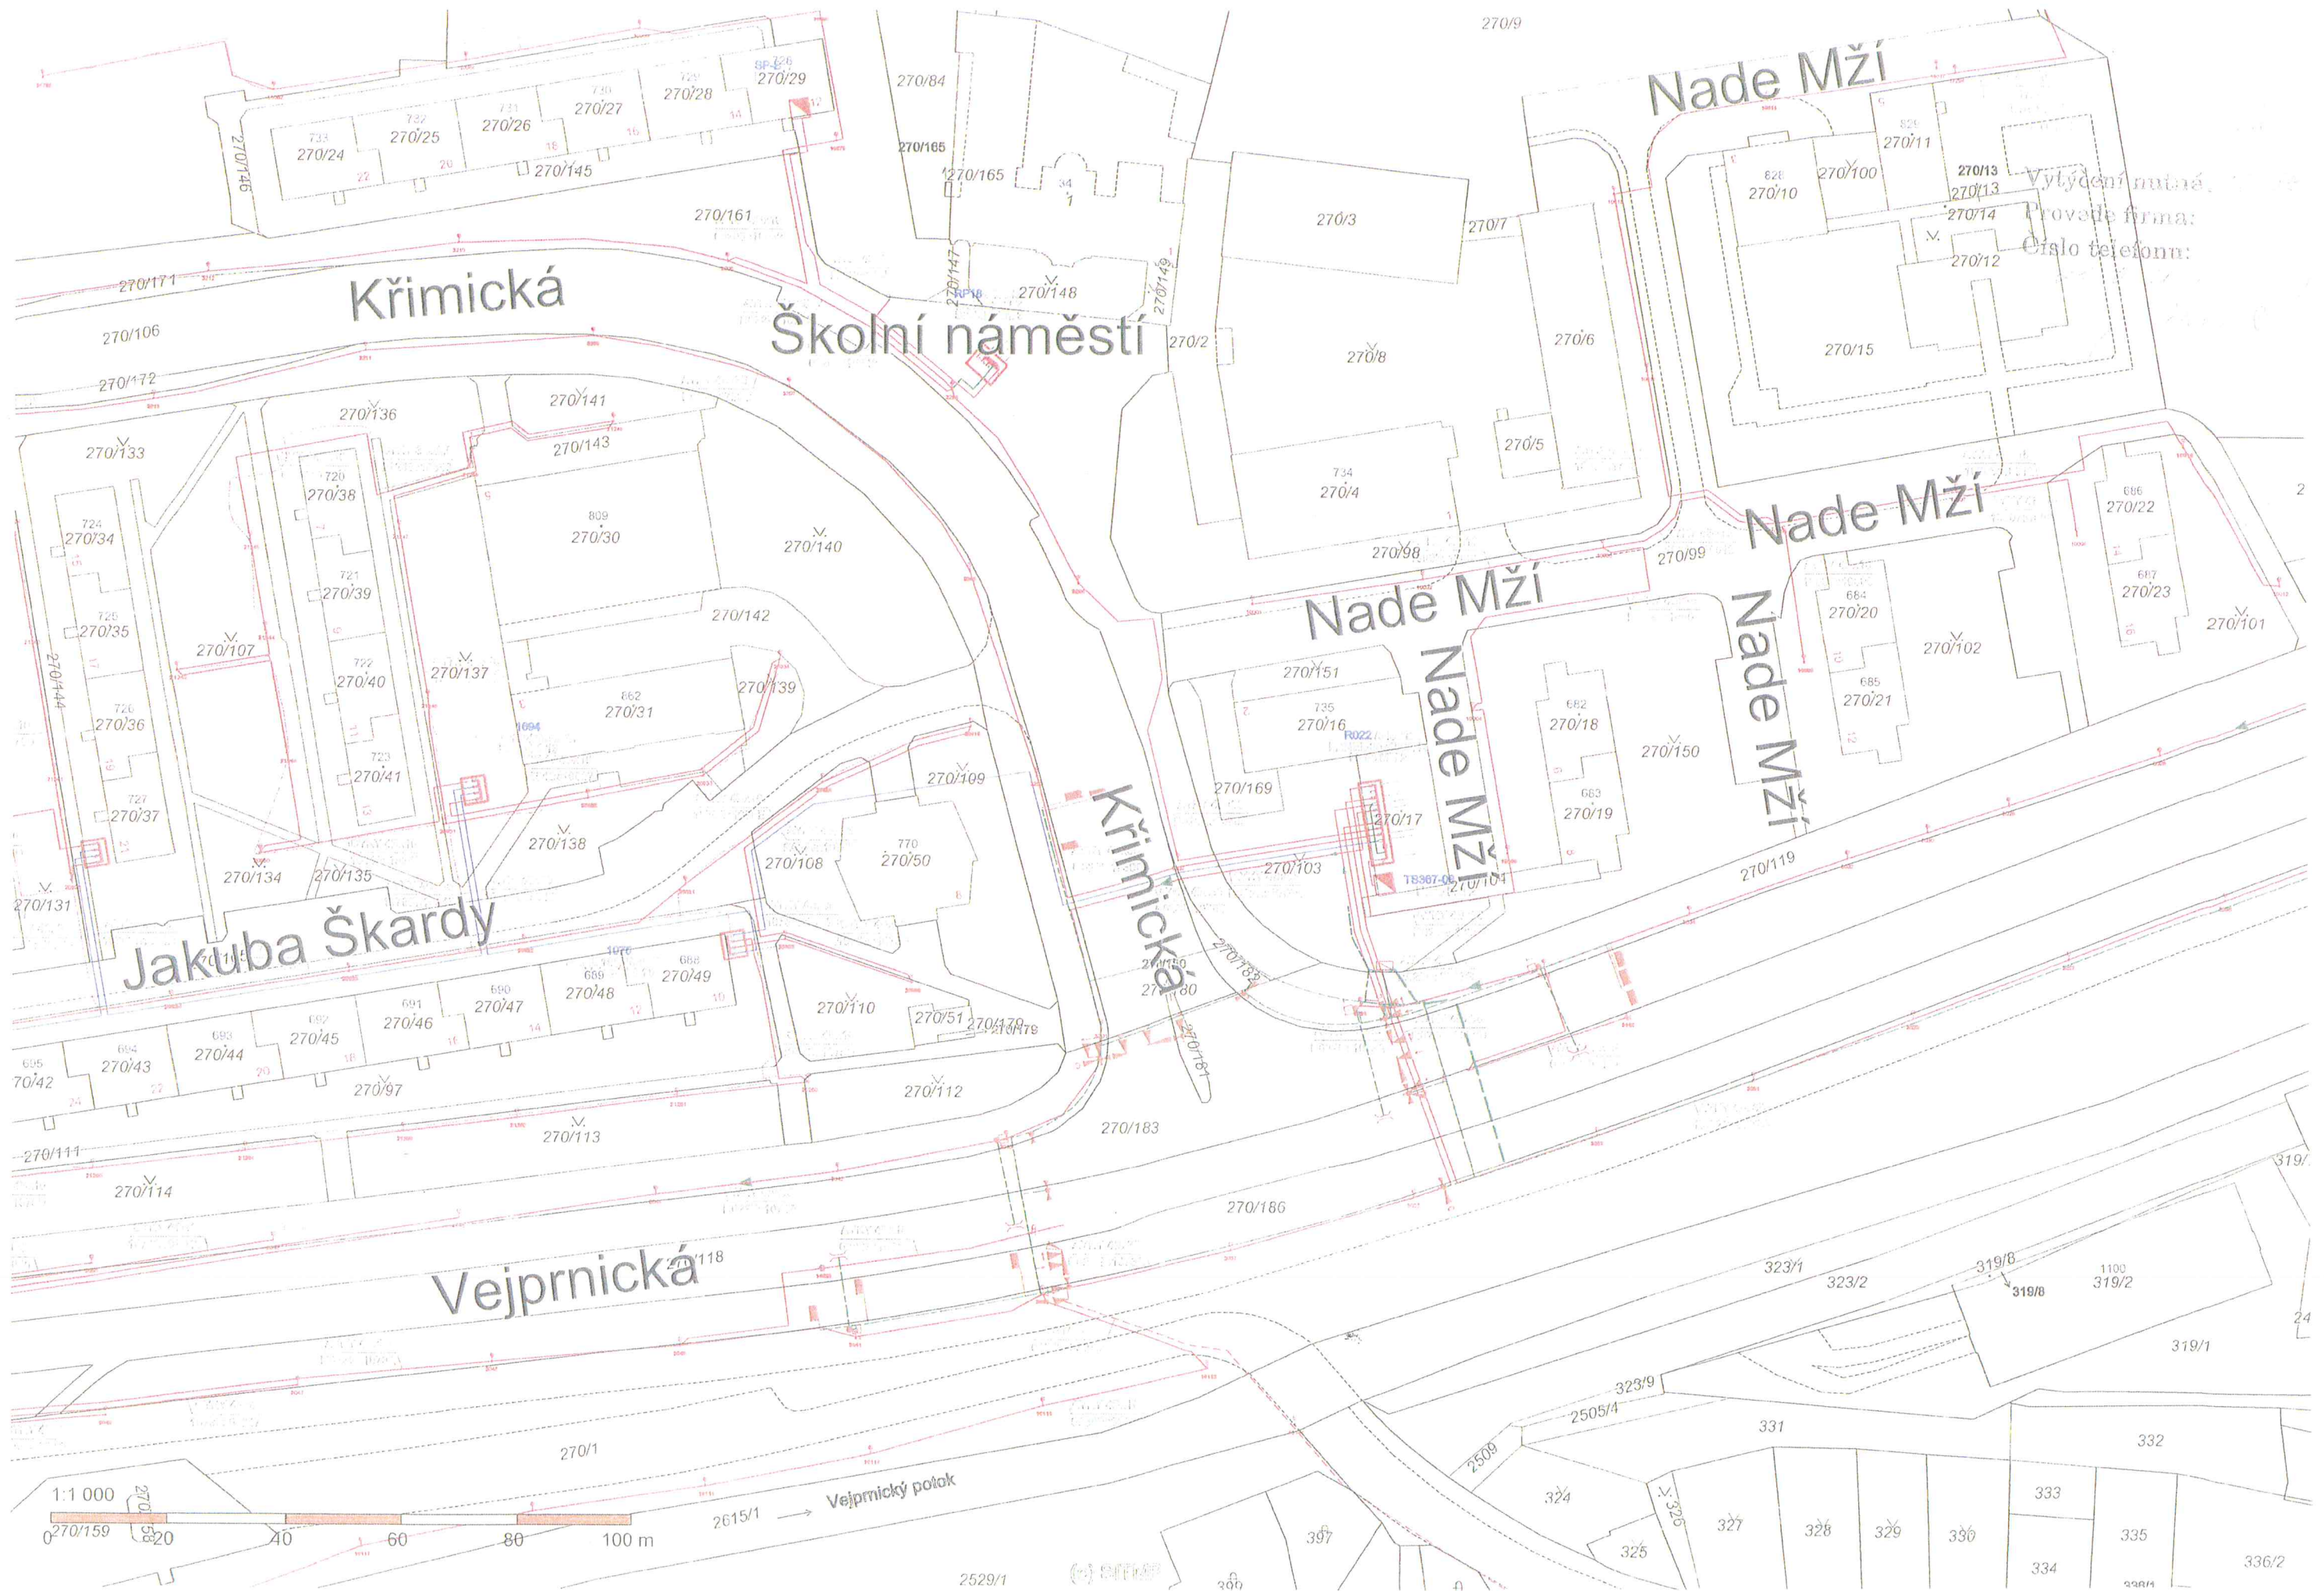


Vytýčení nutná:  
Provede firma:  
Číslo telefonní:









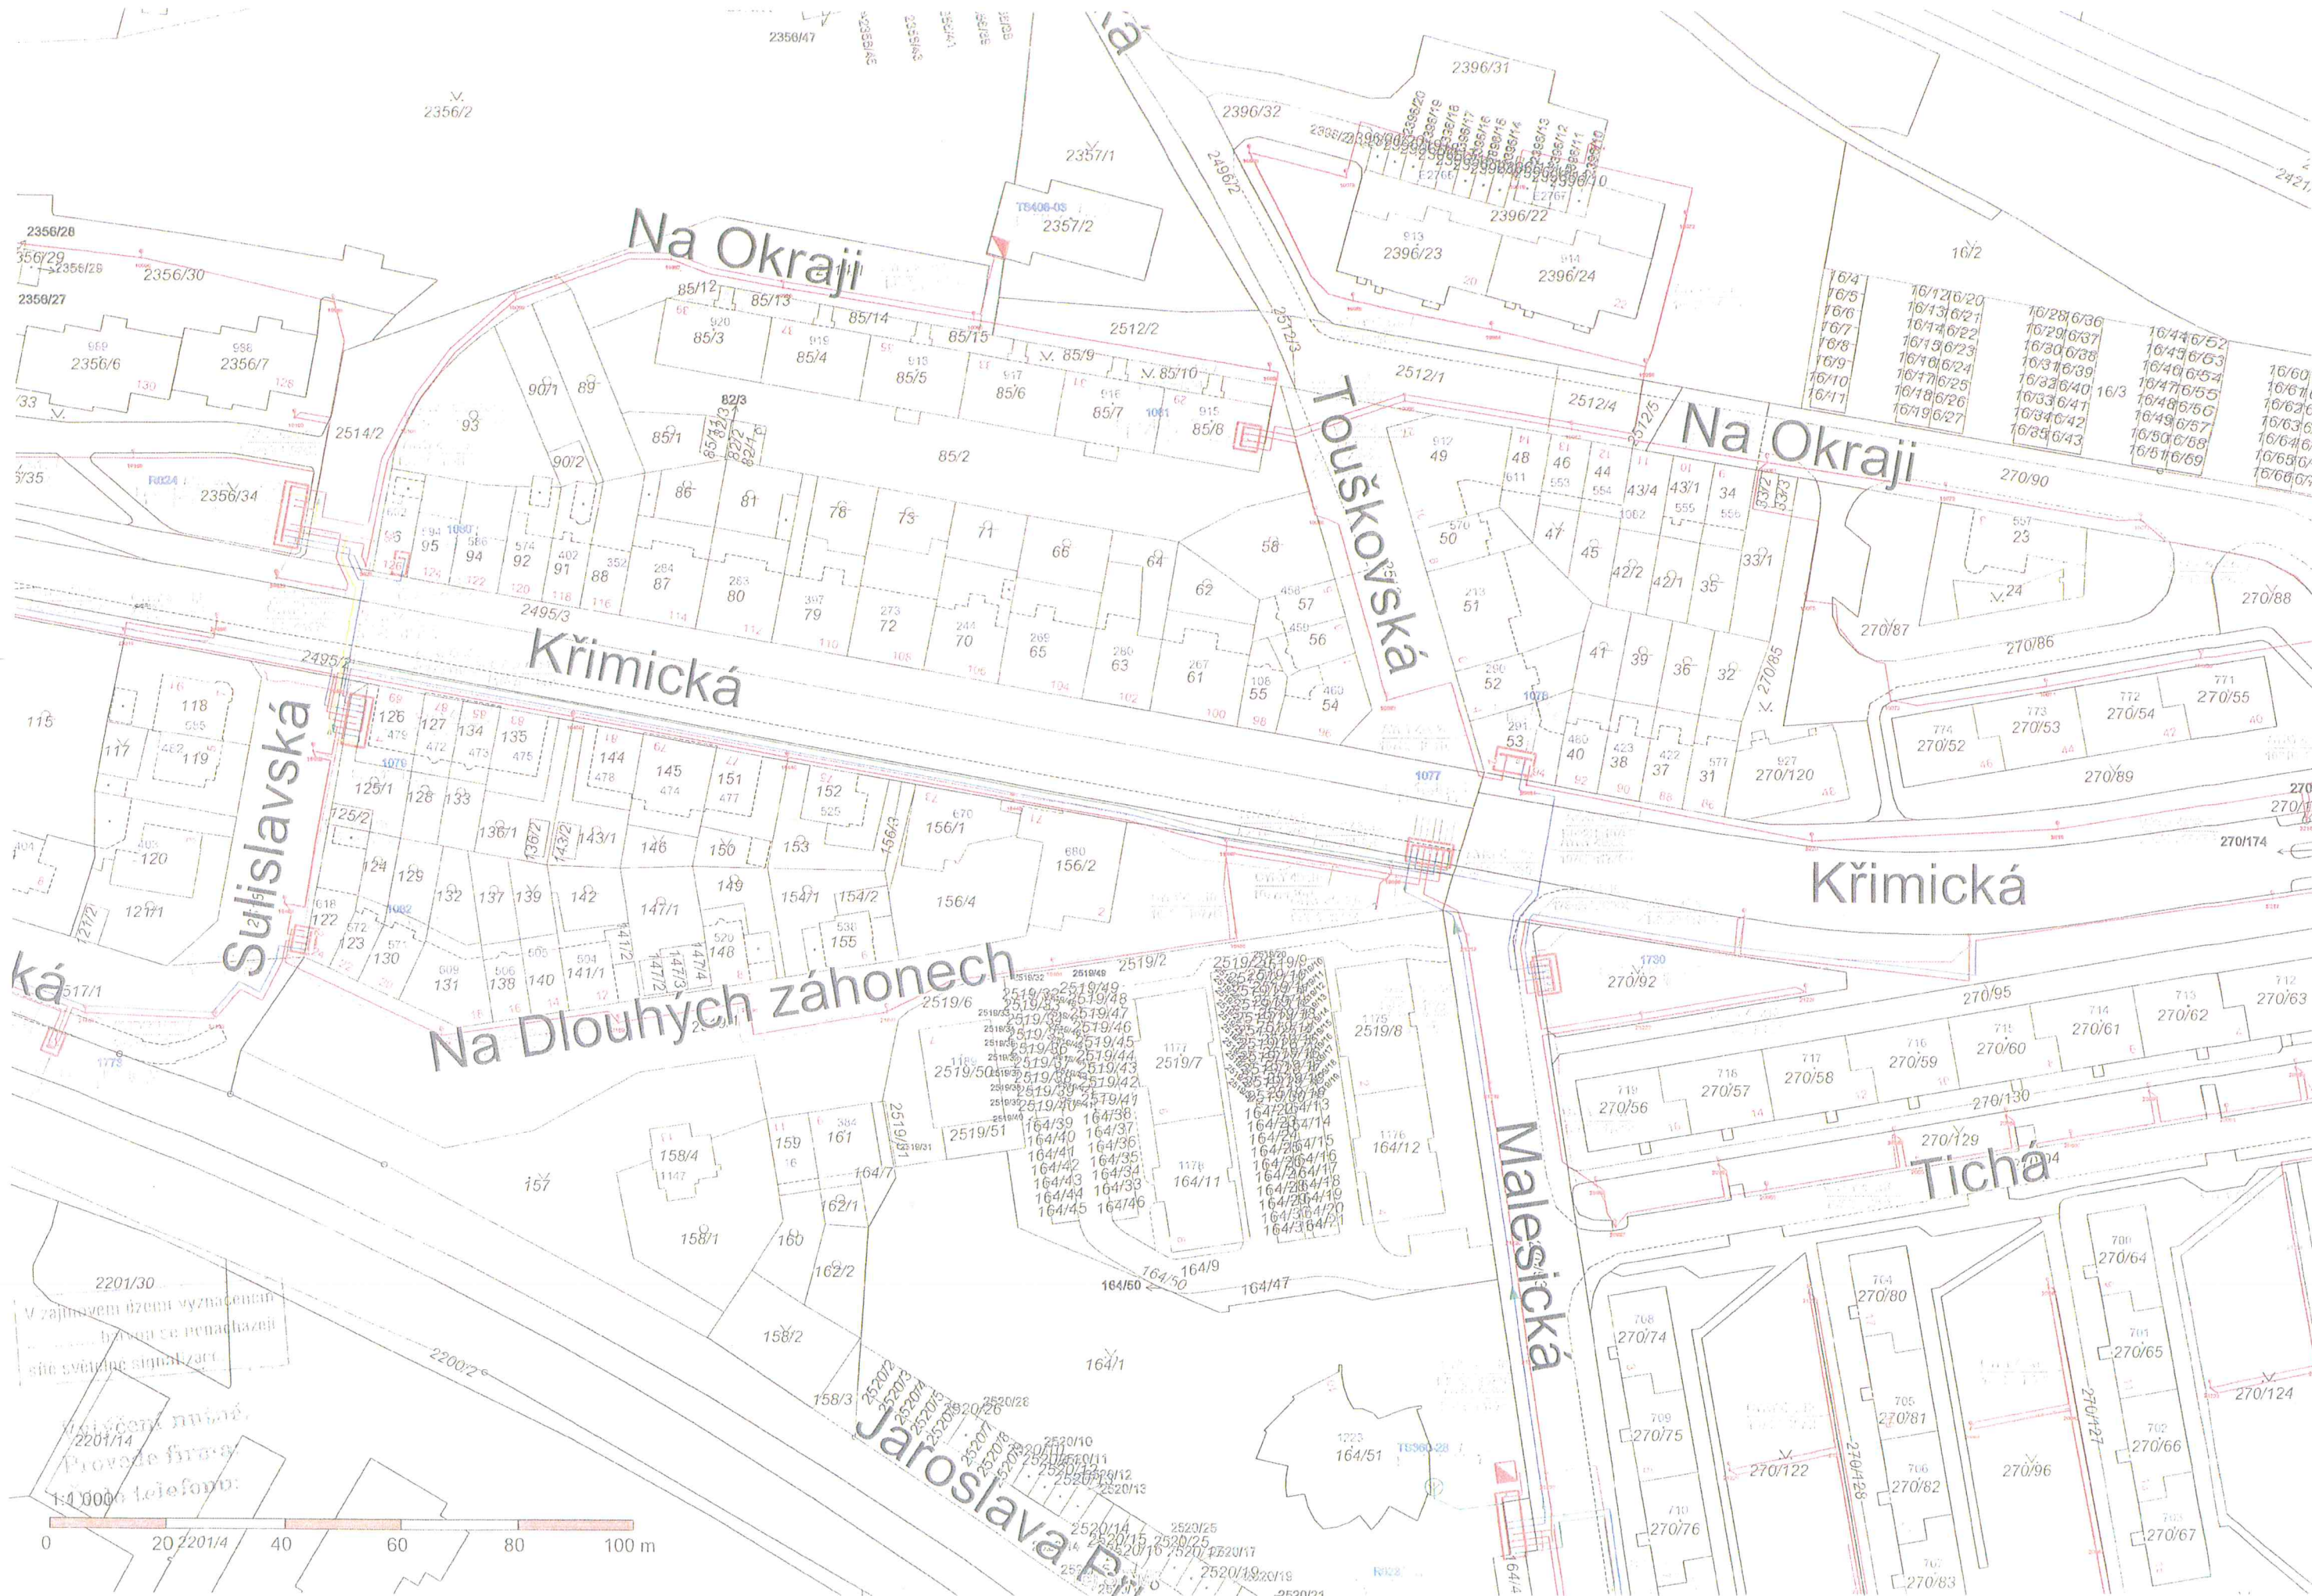



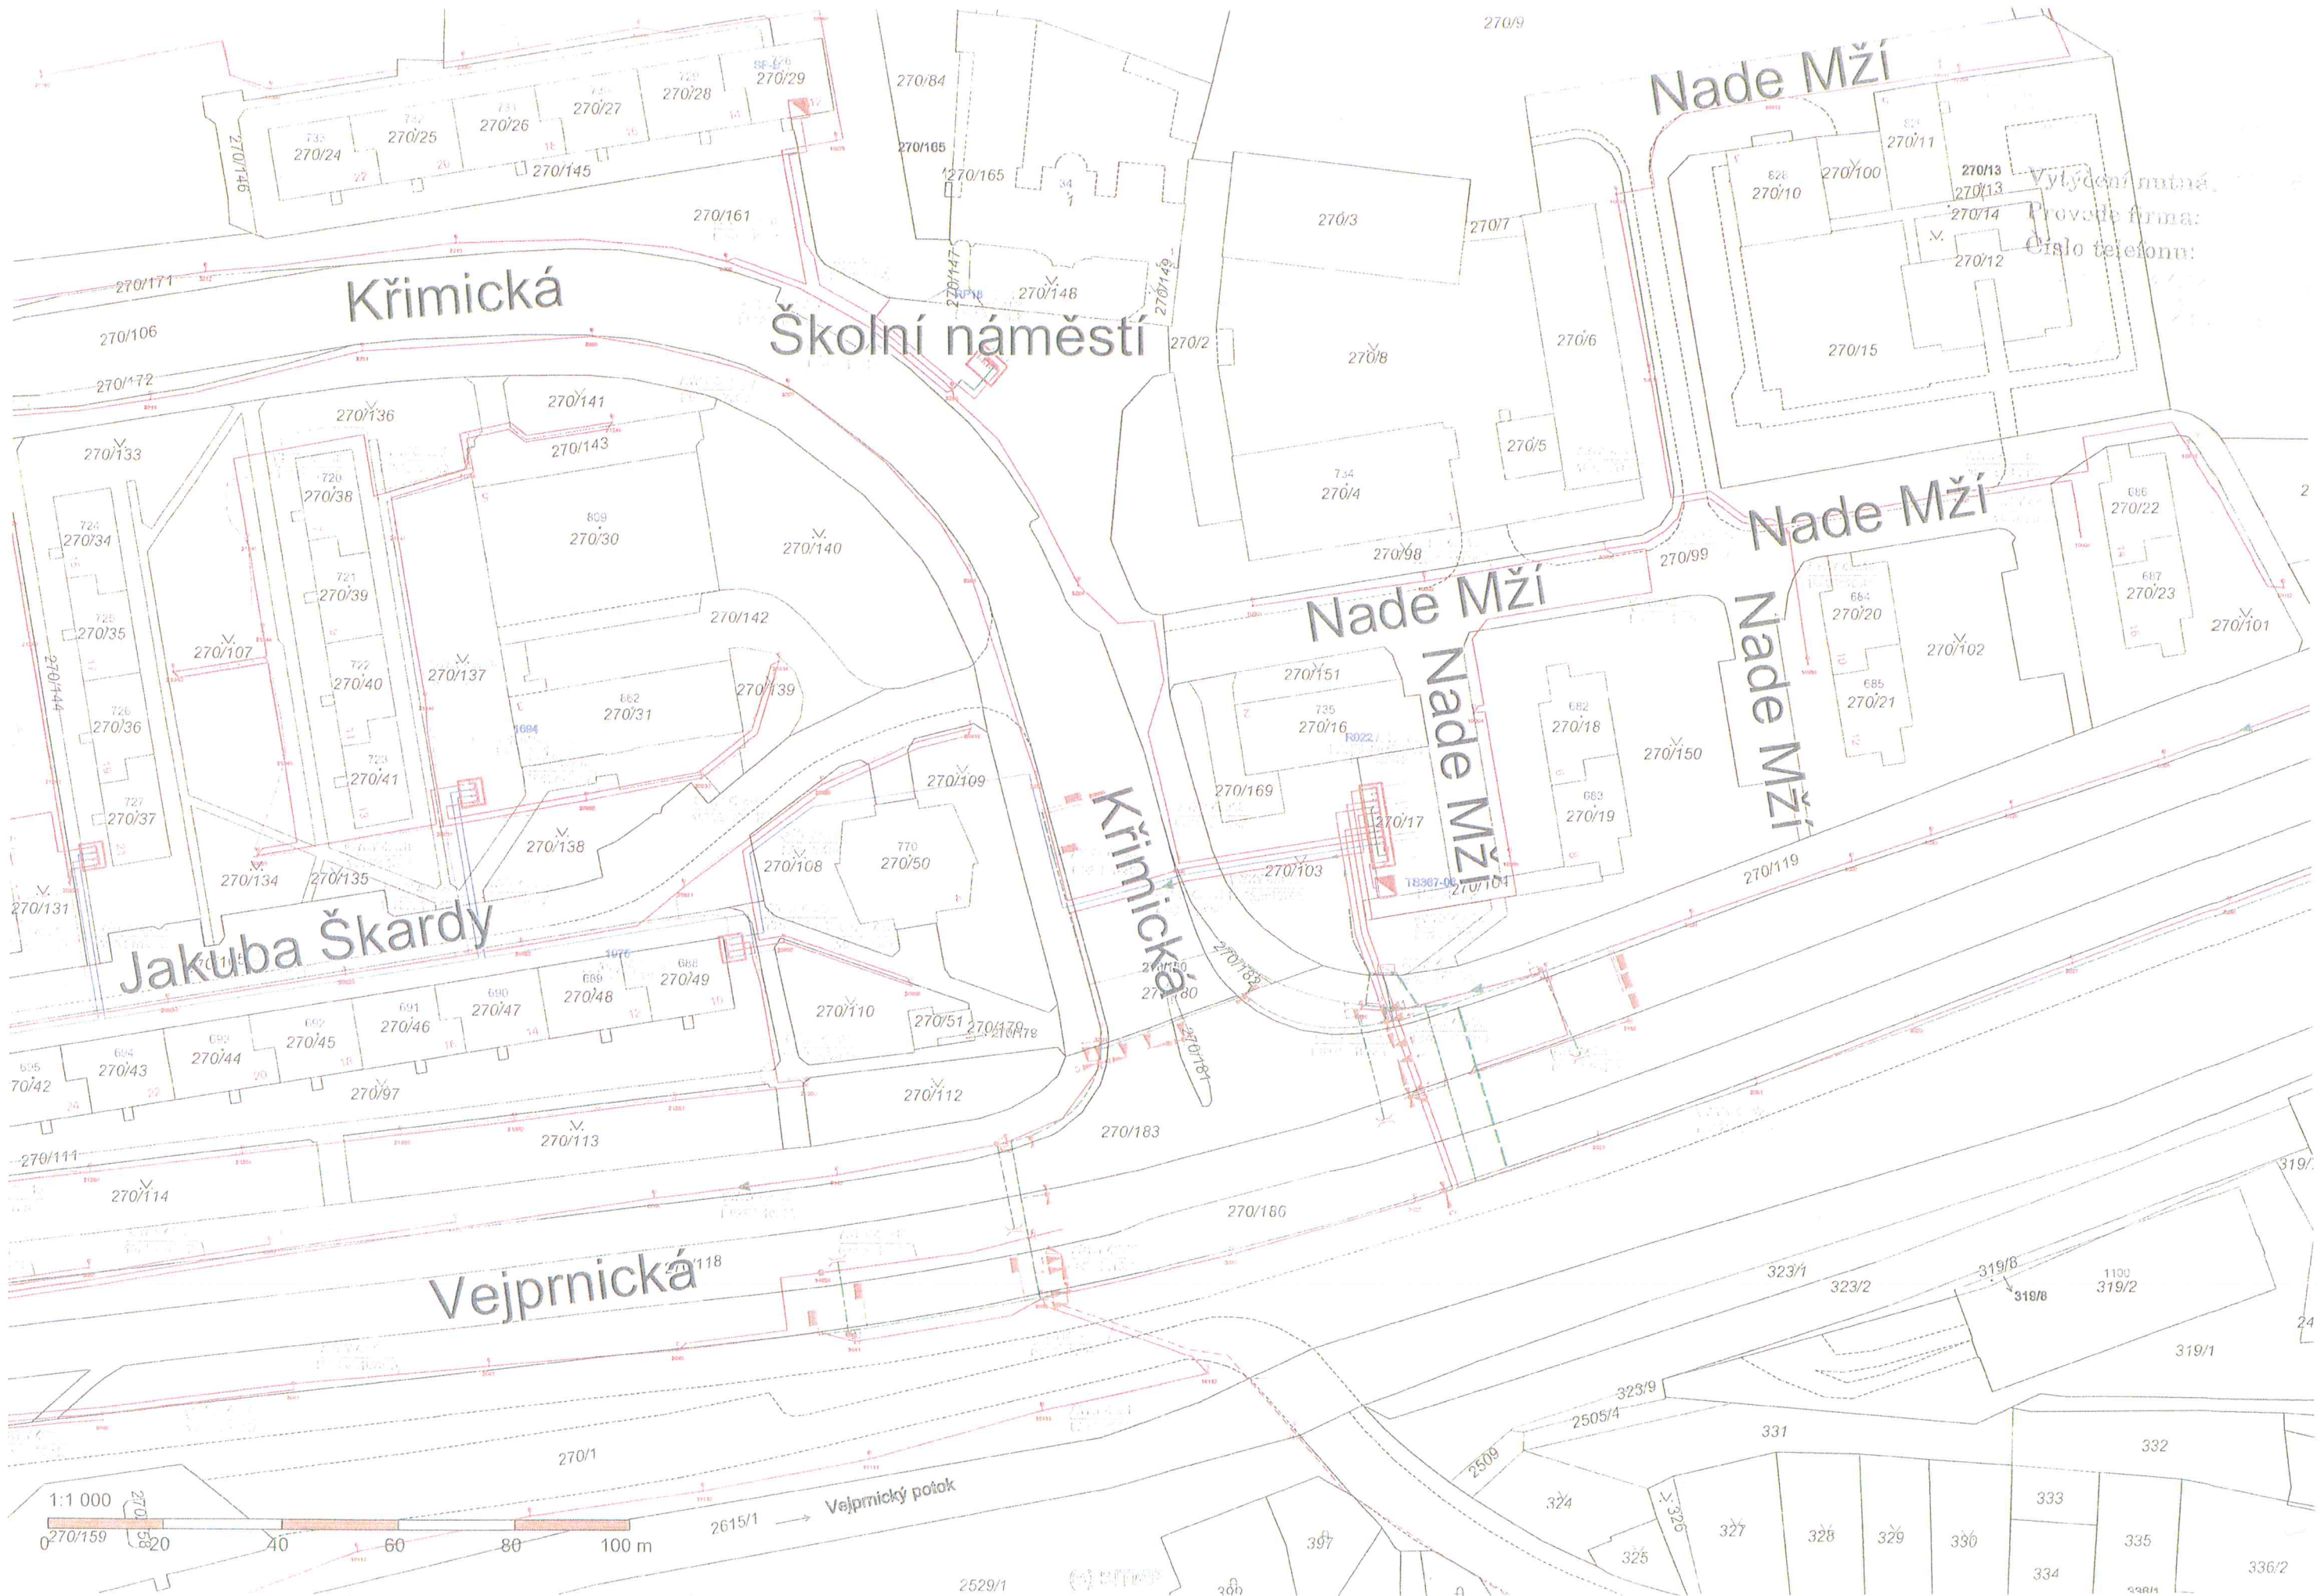



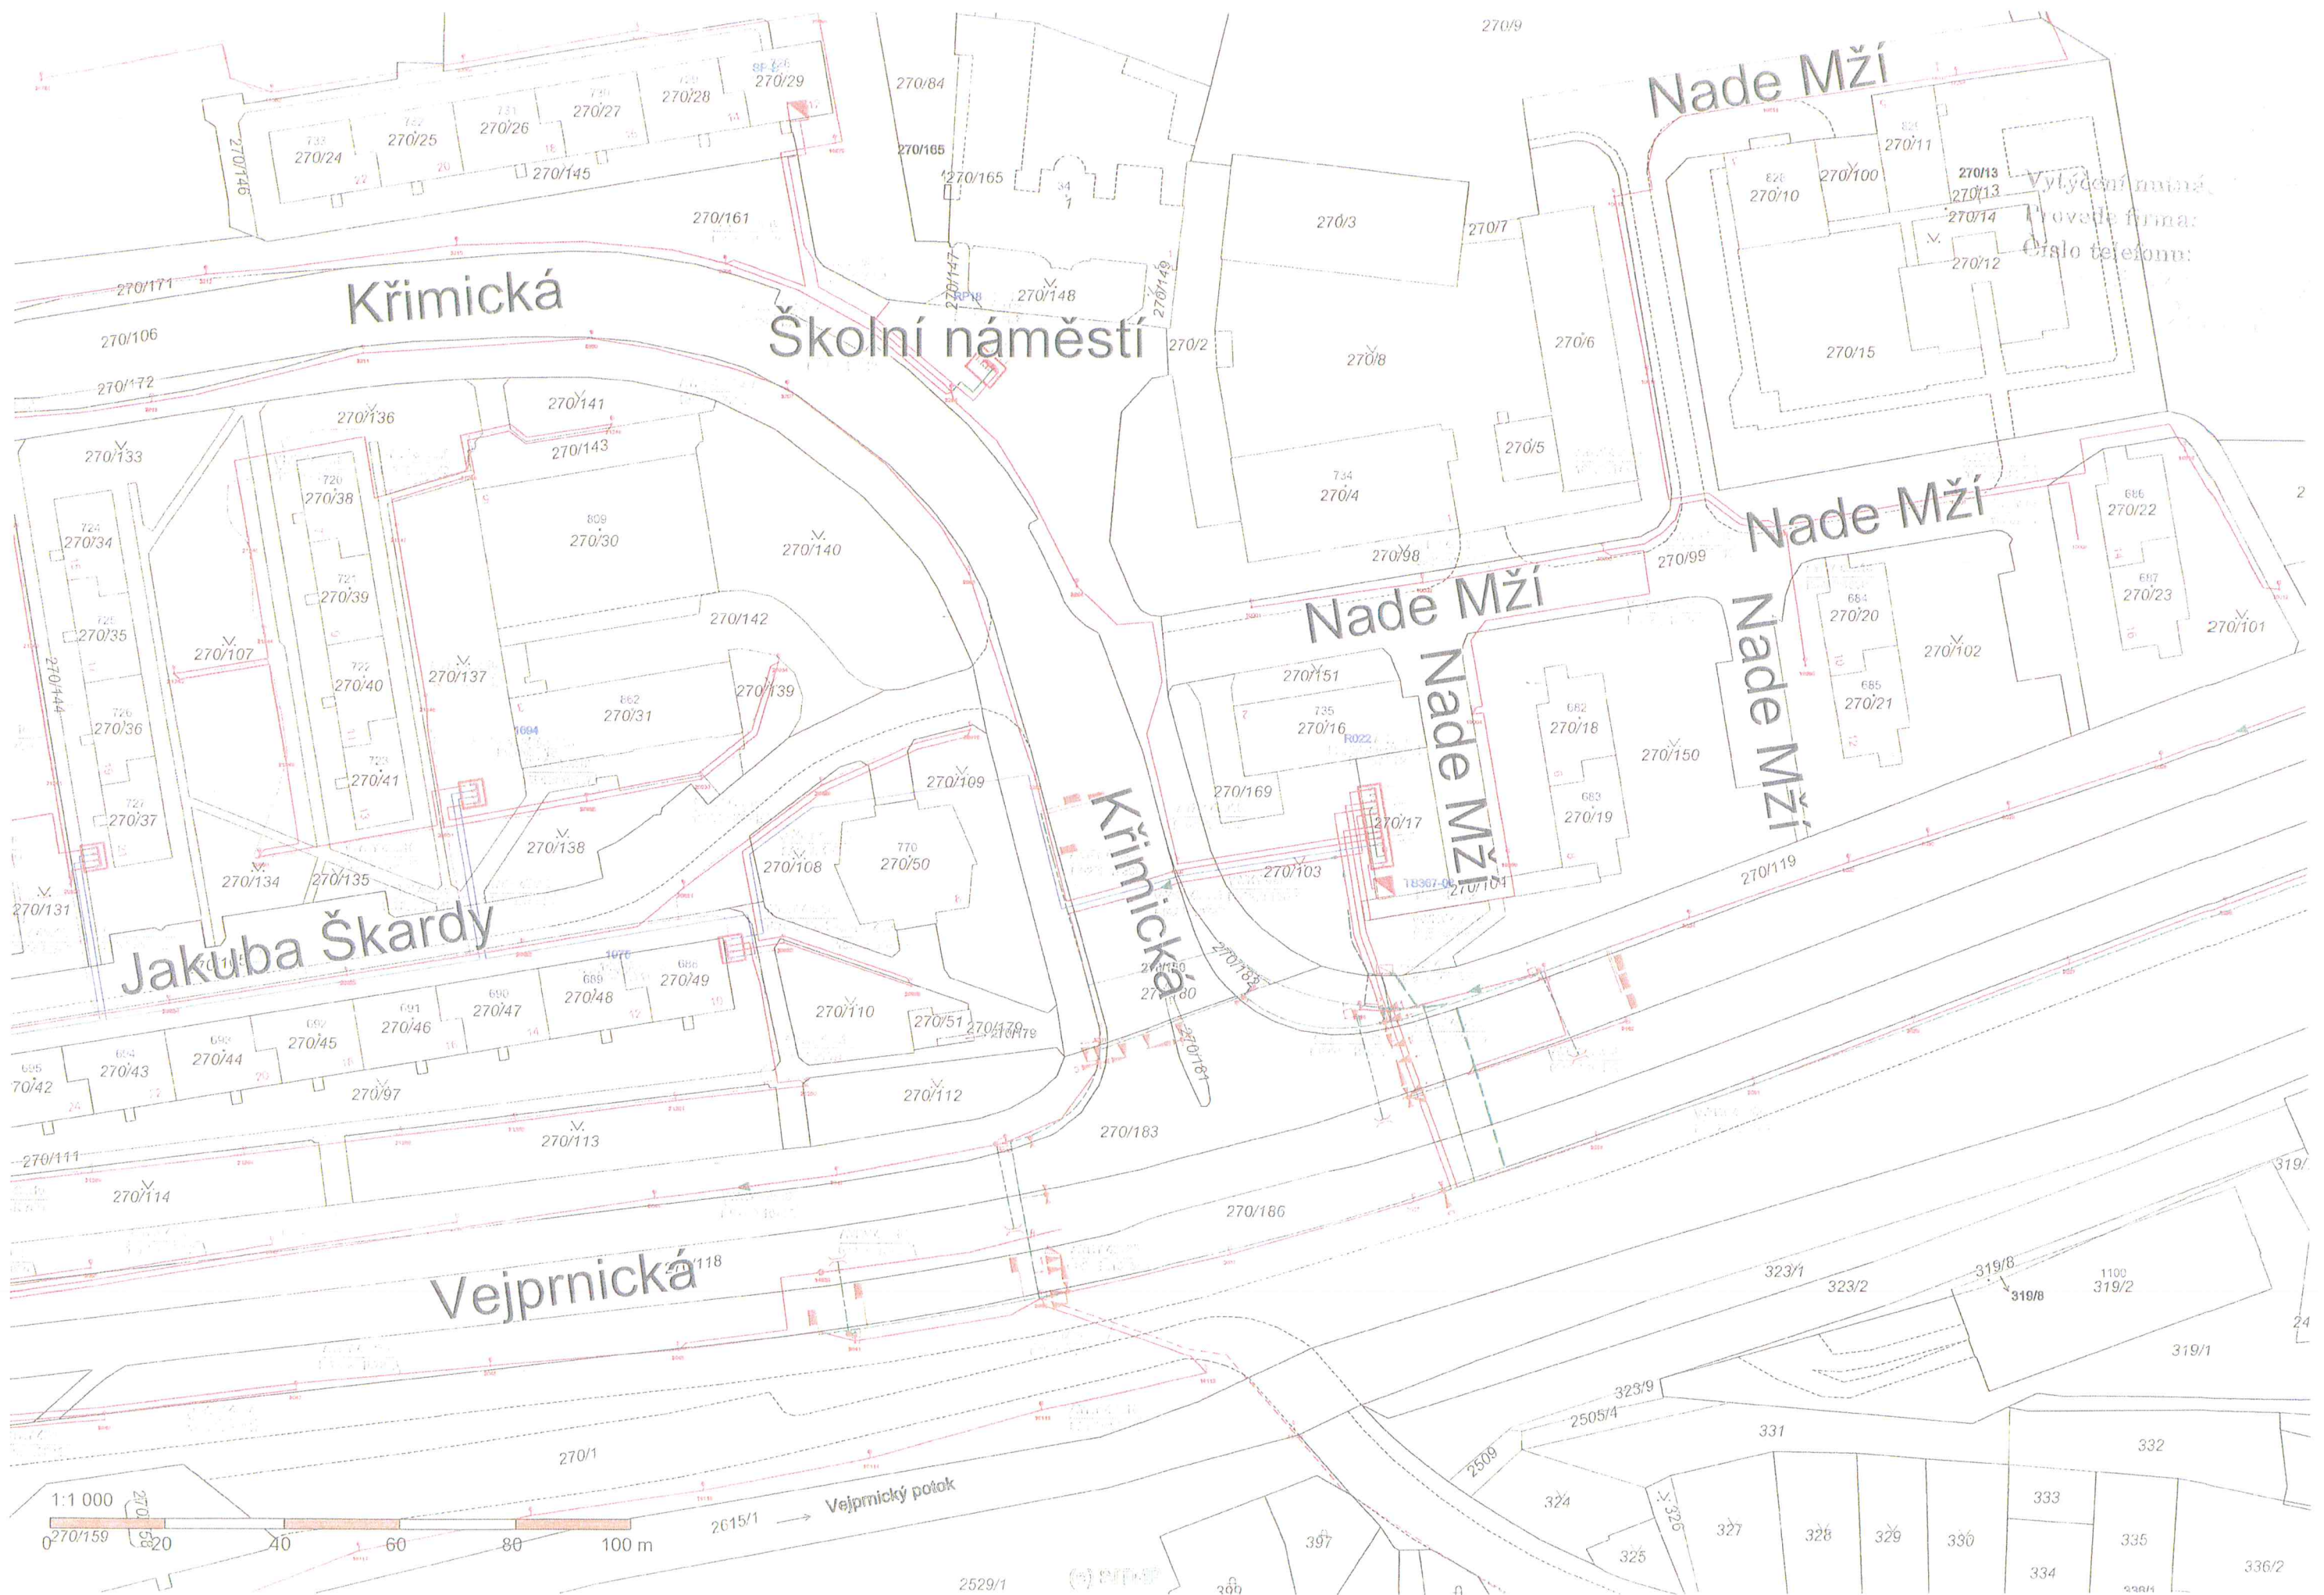



SVSMP

(v.o.)